
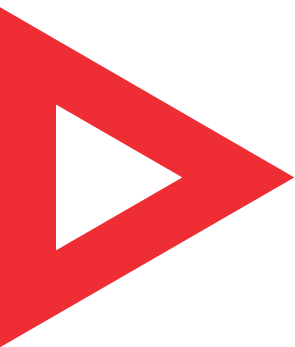


№ кат./Фабр. №

Дата производства

KK

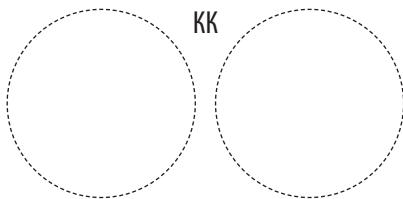

Инструкция по монтажу и эксплуатации Теплообменник ГВС **SGW(S) Vulcan**

Объем:

☐ 100 л

☐ 120 л

☐ 140 л

☐ 200 л

Дополнительная защита:

☐ Магниевый анод

☐ Титановый анод

Тип:

☐ Стоящи

☐ Подвесной

 Просим внимательно прочитать инструкцию до начала установки и использования продукта.

1. Эксплуатация и обслуживание

1. Эксплуатация и обслуживание

Водоподогреватель VULCAN стоящего и подвесного типов, является устройством под давлением, приспособленным для работы с максимальным давлением воды 0,6 МПа (6 бар). Подогреватель горячего водоснабжения является устройством, предназначенным для обогрева и хранения воды в нагретом состоянии. Может использоваться в домашнем хозяйстве, местах общественного питания, санитарно-бытовых помещениях, на предприятиях и др. Водоподогреватель работает со всеми типами котлов центрального отопления, в частности с подвесными одноконтурными котлами. Основной частью водоподогревателя является емкость, выполненная из стали, покрытой внутри керамической эмалью.

1.1. Описание устройства и принцип работы

Водоподогреватель оснащен змеевиком с большой поверхностью теплообмена, что позволяет быстро подогреть большое количество воды. В водоподогревателе стоящего типа все гидравлические соединения находятся в верхней части днища, а в подвесном - в нижней части днища. Гидравлические соединения имеют наружную резьбу, что облегчает монтаж и демонтаж емкости. К водоподогревателю также можно подключить систему циркуляционного водоснабжения и датчик температуры. В водоподогревателе стоящего типа, в нижней части днища находится сливной вентиль, с помощью которого можно провести слив воды. Водоподогреватель имеет дополнительную защиту от коррозии - магниевый анод, действие которого основано на использовании разницы электрохимического потенциала материала анода и емкости. Магниевый анод находится в верхней части днища на пробке 5/4 дюйма. Водоподогреватель утепляется полиуретановой пеной, чтобы сводит потери тепла к минимуму. Водоподогреватель подвесного типа приспособлен к установке на стене или на других конструктивных элементах с соответствующей прочностью, но только в вертикальном положении. Водоподогреватель стоящего и подвесного типов имеет возможность подключения нагревательного элемента.

Внимание!

1. Не включайте водоподогреватель с пустой емкостью.
2. Не используйте водоподогреватель без работающего предохранительного клапана (работу предохранительного клапана следует проверять каждые 14 дней). Следует повернуть ручку клапана вправо или влево, в результате чего из бокового отверстия должна наружу вытечь вода. Потом следует повернуть клапан в исходное положение и прижать к корпусу клапана. Если вода не течет наружу, это обозначает, что клапан неисправен. Если после поворота ручки и возвращения клапана в исходное состояние наступила непрерывная утечка воды, это обозначает, что клапан загрязнился и необходимо прополоскать его, то есть повернуть ручку клапана и открыть дренажный механизм. Примечание - возможно вытекание горячей воды. Наша фирма не несет ответственности за неисправную работу предохранительного клапана из-за неправильной установки клапана и ошибок при установке, например отсутствие предохранительного клапана, препятствующего обратному ходу холодной воды. Максимальное давление полного открытия предохранительного клапана не может превышать 0,67 МПа.
3. Правильное предохранение котла, работающего с водоподогревателем, гарантирует надлежащая защита змеевика водоподогревателя.
4. По крайней мере один раз в год следует поручить специалисту очистку водоподогревателя от осадка.
5. По крайней мере раз в 18 месяцев следует поменять магниевый анод - не подлежит гарантийному ремонту.
6. Чтобы увеличить срок эксплуатации водоподогревателя и обеспечить исправную работу предохранительного клапана, необходимо установить фильтры, устранившие осадки.
7. Если водоподогреватель работает в тяжелых условиях эксплуатации (например в коровнике и т.д.), необходимо приобрести продукт специально разработанный для работы в такой среде (детали подверженные быстрой коррозии изготовитель обрабатывает химическим методом).
8. Через предохранительный клапан должна капать вода - нельзя перекрывать носик предохранительного клапана. Если из предохранительного клапана все время течет вода - это обозначает, что давление в системе подачи воды слишком высокое или предохранительный клапан не работает. Носик для сброса воды должен быть направлен вниз. Под клапаном рекомендуется поставить патрубок для слива и вывода воды. Также можно на носик прикрепить тонкий шланг для сброса воды после открытия дренажного отверстия предохранительного клапана. Шланг должен быть приспособлен к температуре +80°C, внутренний диаметр шланга 9 мм, максимальная длина 1,2 м и должен быть подведен к сливному отверстию с наклоном вниз (минимум 3%) в окружающей среде где температура не доходит до уровня ниже нуля. Шланг следует предохранить от уменьшения поверхности слива (от сдвигания, закупорки), а его конец должен быть видимым (для проверки действие клапана).
9. Водоподогреватель защищен от возможного превышения температуры воды, нагретой с помощью регулируемого ограничителя температуры и регулятора температуры, который отключает подачу электроэнергии к нагревательному элементу, если температура стенки

2. Установка / 3. Возможные неисправности...

водоподогревателя дойдет до отметки 80°C.

10. Фирма „Galmet“ оставляет за собой право вносить любые модификации без предварительного уведомления потребителей.
11. Змеевик перед первым подключением к системе должен прополоскать специалист (кроме этого, мы рекомендуем установить фильтры, устраняющие загрязнения). Если змеевик не используется (например, в связи с использованием электрического нагревателя), то он должен быть полностью заполнен соответствующим раствором гликоля, чтобы предотвратить коррозию, вызванную конденсированной влагой. Змеевик после заполнения не может быть закрыт с обеих сторон (расширение воздуха при нагревании).

2. Установка

Подключение нагревателя должен провести квалифицированный специалист. Установка должна быть подтверждена в гарантийном талоне. В зависимости от типа конструкции и бака, водоподогреватель должен быть установлен ВЕРТИКАЛЬНО или в ПОДВЕШЕННОМ ПОЛОЖЕНИИ. Водоподогреватель должен быть подключен непосредственно к водопроводу (с возможностью разъединения, например, для технического обслуживания) с давлением не превышающем 0,6 МПа, а минимальное давление должно быть на уровне не ниже 0,1 МПа – около 1 атм. В случае если давление воды в системе водоснабжения превышает 0,6 МПа, необходимо уменьшить давление путем использования редукционного клапана. На трубе холодной воды должен быть установлен предохранительный клапан, например ZB8 FACH Cieszyn, в то время как предохранительный клапан, который имеет функцию позволяющую снизить давление воды в водоподогревателе путем перенаправления потока в систему подачи воды, а система отвода воды на расстоянии 5 метров от клапана должна быть приспособлена к температуре +90°C. Дренажное отверстие предохранительного клапана должно иметь открытый доступ к атмосфере. Водоподогреватель можно подключить к нескольким источникам забора воды. Змеевик водоподогревателя можно присоединить к водному котлу с низкой температурой работы и защищенному согласно норме PN-91 / B-02413, а также работающего в открытой системе (стр. 13).



С целью защиты насосов, трехходового клапана, а также фильтра от загрязнений, необходимо в системе установить сеточный фильтр. Перед установкой рекомендуем прополоскать целую обогревательную систему. Все присоединенные разветвления должны пройти тщательную термоизоляцию.

Если система будет работать с приоритетом нагрева горячей водопроводной воды с помощью трехходового клапана, необходимо всегда следовать указаниям производителя трехходового клапана. Температура теплоносителя из системы центрального отопления должна быть ниже температуры начала работы ограничителя температуры (80 °C). После установки и наполнения водоподогревателя водой, проверьте герметичность котла и установки. Только после наполнения водоподогревателя, грелку можно подключить к электричеству или к системе центрального отопления. Для временного отключения водоподогревателя необходимо вынуть штепсельную вилку из розетки. Если отключение произойдет зимой и есть возможность, что вода в водоподогревателе может замерзнуть, необходимо слить из него всю жидкость, удалив сливную пробку.

3. Возможные неисправности, их причины и способы их устранения

НЕИСПРАВНОСТИ	ПРИЧИНА	СПОСОБЫ УСТРАНЕНИЯ
Клапан безопасности не открывается (также при попытке продувки).	Клапана безопасности запеченный	Очистить или заменить клапан
Клапан безопасности протекает.	Стыковая поверхность клапана безопасности загрязнена или повреждена	Очистить или протереть стыковую поверхность клапана безопасности
	Слишком сильное давление воды	Применить редуктор давления
Грязная вода в водоподогревателе.	Много осадка в емкости	Очистить емкость от осадка
	Изношенный магниевый анод	Заменить магниевый анод (не подлежит гарантийному ремонту)


3. Возможные неисправности... / 4. Технические данные

Внимание!

1. Нельзя устанавливать водоподогреватель без исправного клапана безопасности.
2. Между клапаном безопасности и водоподогревателем не должно быть установлено другое устройство (например, запорный клапан, водный клапан и др.).
3. Вид ремонта определяет производитель.
4. В случае возникновения неисправностей изделия, необходимо позвонить на номер горячей линии - сервис: 0 801 011 064. Бесплатный гарантийный ремонт повреждений, произошедших по вине производителя, будет проводиться в течение 14 дней от даты уведомления. НЕ СЛЕДУЕТ СНИМАТЬ ВОДОПОДОГРЕВАТЕЛЬ. Следует сохранить квитанцию о покупке нагревателя, для предъявления представителям сервиса. Не подлежат многократному ремонту: замена уплотнений, замена магниевого анода и т.д.
5. Основой гарантийного ремонта является правильно заполненный гарантийный талон, полностью и не содержащий каких-либо исправлений (необходимо хранить гарантийный талон в течение всего гарантийного срока).
6. Все другие вопросы, не предусмотренные в настоящем документе, будут рассматриваться на основаниях положений Гражданского кодекса.
7. Для подключения водоподогревателя нельзя использовать трубы из пластмассы, не приспособленные к работе при температуре $+95^{\circ}\text{C}$ и давлении 0,7 МПа.
8. Водоподогреватели должны быть установлены в месте со свободным доступом (например, для технического обслуживания, ремонта или замены).
9. Производитель не несет ответственности за любые неудобства или расходы, вызванные демонтажем застройки.
10. Наличие запаха и воды темного цвета в водоподогревателе, вызвано образованием сероводорода сульфатредуцирующими бактериями, которые живут в воде со сниженным уровнем кислорода. Если очистка водоподогревателя, замена магниевого анода и работа с температурой от $> 60^{\circ}\text{C}$ не даст результатов, рекомендуем использовать титановый анод, подключенный отдельно к электрической сети.
11. Гарантийные работы мы проводим на территории Республики Польши.


4. Технические данные

4.1. Структурная схема подключения теплообменника

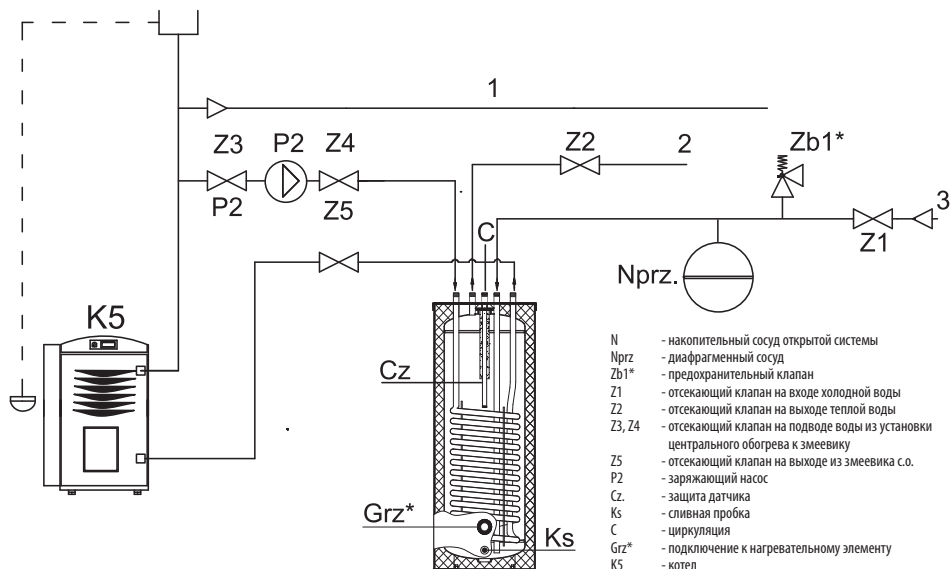

4. Технические данные

4.2. Схема теплообменника SGW(S) Vulcan 100÷140 л - подвесной

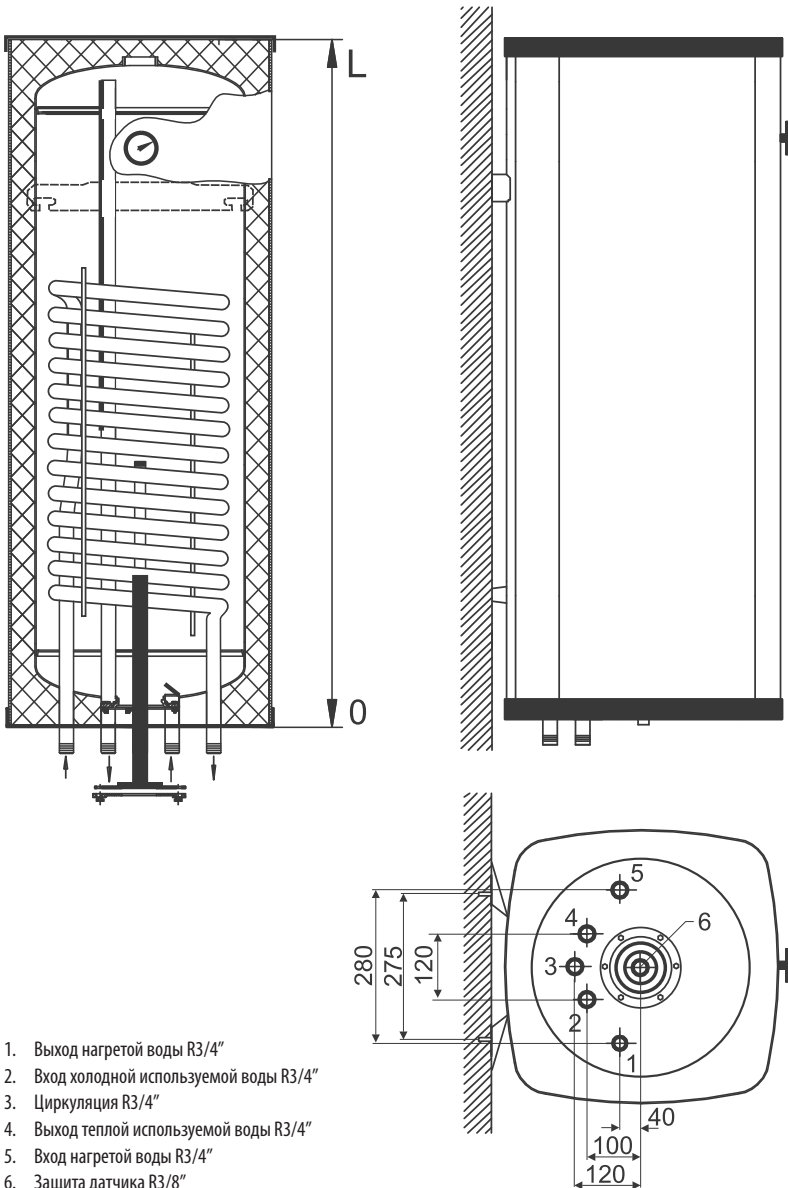


4. Технические данные

4.3. Технические параметры теплообменников SGW(S) Vulcan - подвесной

Тип SGW(S)	Единица измерения	SGW(S) 100	SGW(S) 120	SGW(S) 140
Емкость складирования *	l	101	113	140
Максимальная допустимая температура	°C	100		
Максимальное допустимое давление	bar	6		
Площадь теплообменника	m²	1,2		
Емкость теплообменника	l	5,2		
Спрос на горячую воду в центральном отоплении	m³/h	2,5		
Постоянная производительность (70/10/45°C)	l/h	700		
Мощность	kW	29		
Размеры				
L – высота оборудования	mm	1050	1150	1300
Размер емкости без изоляции	Ø	400		
Размер емкости с изоляцией	mm	455 x 455		
Изоляция из мягкой полиуретановой пены	mm	25		
Внешний корпус	-	Металлический кожух		
Гидравлические соединения				
Холодная вода / горячая вода	R	3/4"		
Циркуляция	R	3/4"		
Вращение центрального отопления (питание/оборот)	R	3/4"		
Е-муфта (грелка)	R	5/4"		
Защита датчика	R	3/8"		
Термометр	Gw	1/2"		
Магниевый анод	-	болт M8		
Вес (пустой)	kg	57	62	67


* Согласно распоряжению комиссии (ЕС) 812/2013, 814/2013.

4.4. Схема теплообменника SGW(S) Vulcan 100÷140 л - стоящий

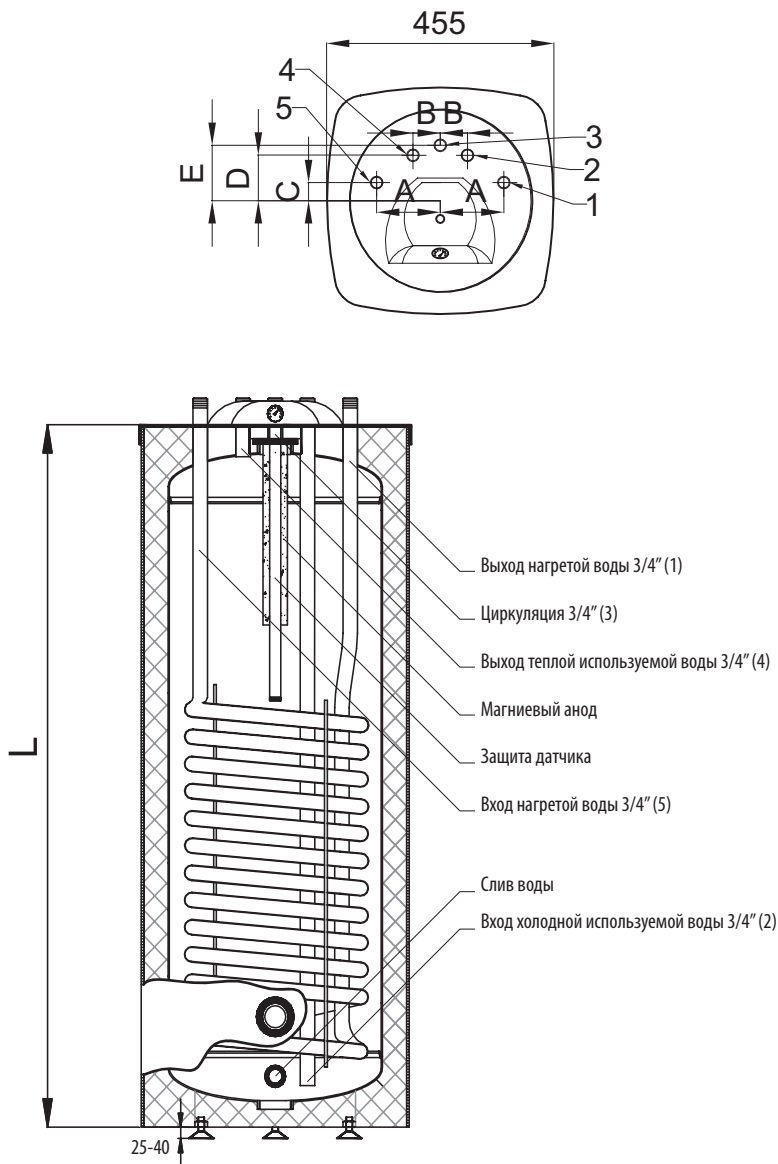

4. Технические данные

4.5. Схема теплообменника SGW(S) Vulcan 200 л - стоящий

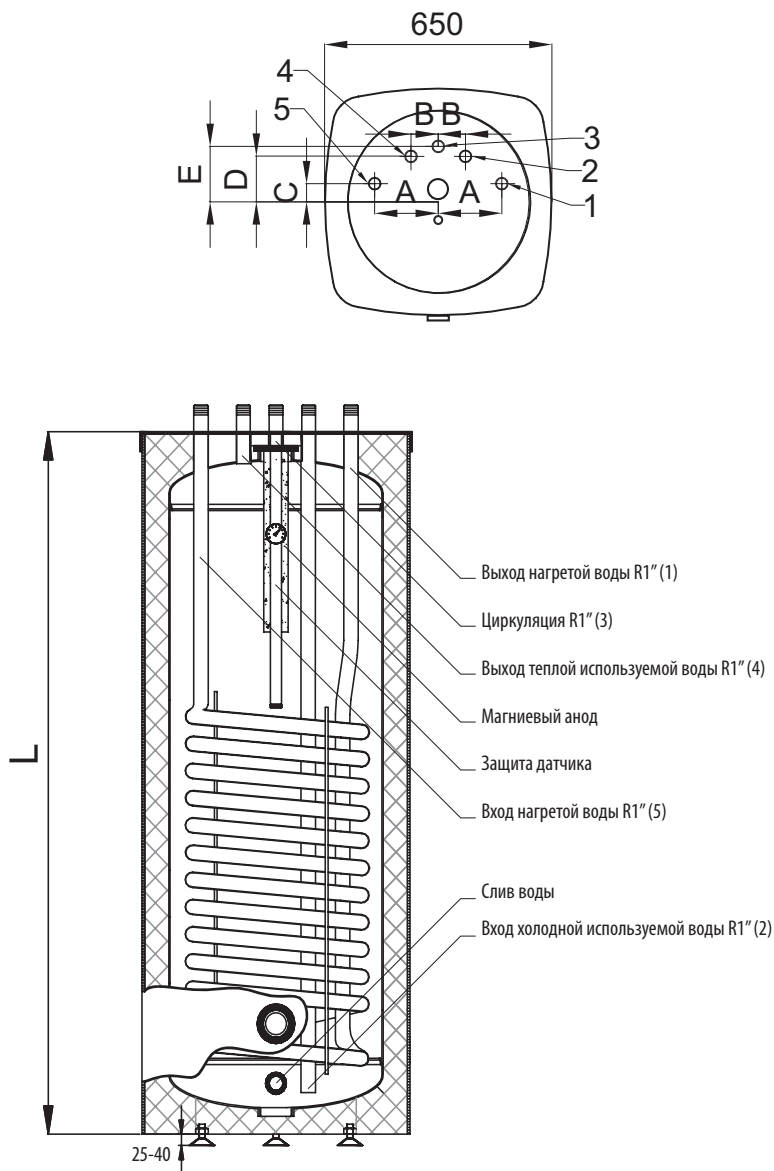

4. Технические данные

4.6. Технические параметры теплообменников SGW(S) Vulcan - стоящий


Тип SGW(S)	Единицы измерения	SGW(S) 100	SGW(S) 120	SGW(S) 140	SGW(S) 200
Емкость складирования *	l	101	113	140	194
Максимальная допустимая температура	°C	100			
Максимальное допустимое давление	bar	6			
Площадь теплообменника	m²	1,2			1,6
Емкость теплообменника	l	5,2			11,2
Спрос на горячую воду в центральном отоплении	m³/h	2,5			2,6
Постоянная производительность (70/10/45°C)	l/h	700			950
Мощность	kW	29			39
Размеры					
A	mm	140			190
B	mm	60			
C	mm	40			
D	mm	100			
E	mm	120			
L – высота оборудования	mm	1050	1150	1300	1190
Размер емкости без изоляции	Ø	400			550
Размер емкости с изоляцией	mm	455 x 455			650 x 650
Изоляция из мягкой полиуретановой пены	mm	25			50
Внешний корпус	-	Металлический кожух			
Гидравлические соединения					
Холодная вода / горячая вода	R	3/4"			1"
Циркуляция	R	3/4"			1"
Вращение центрального отопления (питание/оборот)	R	3/4"			1"
Е-муфта (грелка)	R	5/4"			6/4"
Защита датчика	R	3/8"			
Термометр	Gw	3,8"			1/2"
Слив воды	Gw	3/4"			1"
Магниевый анод	-	пробка 5/4"			
Вес (пустой)	kg	57	62	67	85

* Согласно распоряжению комиссии (EC) 812/2013, 814/2013.

5. Титановый анод Correx / 6. Карта продукта

5. Активный титановый анод Correx, не требующий обслуживания

- Надежная прочная защита
- Низкий расход анода
- Отсутствие осадка на аноде
- Регенерация не требуется
- Гарантия длительной эксплуатации емкости

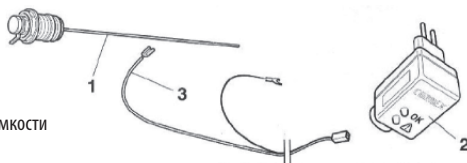

1. Титановый анод
2. Потенциостат (усилитель)
3. Провод с заземление

ВНИМАНИЕ!

Перед монтажом анода CORREX следует демонтировать настоящий магниевый защитный анод. Поставленный провод с двухполюсной вилкой, соединяющий анод Correx и вилочный потенциометр не рекомендуем удлинять. Случайная замена полюсов ускорит коррозию.

Советуем обеспечить электропитание системы от сети 230 Вt, в недалеком расстоянии от емкости.

5.1. Помехи в работе устройства

ЛАМПОЧКА ИНДИКАТОР	ПРИЧИНА	УСТРАНЕНИЕ ПРИЧИН
Горит зеленым светом	Анод CORREX работает правильно. Полная защита от коррозии.	-
Не горит	Нет электричества. Отсутствие защиты от коррозии.	Проверить напряжение 230В.
Горит красным светом	Отсутствие воды в емкости.	Наполнить емкость водой.
	Неправильное подсоединение кабелей между электронной частью и анодом.	Заменить местами кабели анода.
	Отсутствие соединения между содержимым (емкость) и электрической частью анода.	Проверить и при необходимости очистить от ржавчины все соединения.
	Анод соединен с содержимым емкости.	Правильно отделить анод от бака.



Между присоединительными патрубками холодной и горячей воды емкости и установочными проводами следует применить диэлектрические соединители (из пластмассы - не проводящие электрический ток), чтобы избежать прямого контакта железа с медью, а также в случае подключения клапана или группы безопасности непосредственно к устройству. Это увеличивает срок работы емкости и предотвращает электролизное явление, особенно, когда вода содержит кислоту (pH <7).



Символ перечеркнутого мусорного бака означает, что на территории стран Европейского Союза по окончании срока службы следует избавиться от него в отдельном, специально предназначенном пункте. Относиться это как к самому изделию, так и аксессуарам, обозначенным этим символом. Не следует выбрасывать эти продукты вместе с несортированными мусорными отходами.

6. Карта продукта (согласно распоряжению ЕС № 812/2013)

6.1. SGW(S) Vulcan

1	RU – название поставщика или товарный знак	Galmet			
		SGW(S) Vulcan 100	SGW(S) Vulcan 120	SGW(S) Vulcan 140	SGW(S) Vulcan 200
2	RU – обозначение модели поставщика				
3	RU - Класс энергетической эффективности	C	D	D	C
4	RU – потери во время простоя [W]	62	74	84	65
5	RU – емкость складирования [L]	101	113	140	194

ДЕКЛАРАЦИЯ СООТВЕТСТВИЯ

„GALMET Sp. z o.o.” Sp. K.
48-100 Глубчице, ул. Рациборска 36

Подтверждает, что водоподогреватели нашего производства типа:
SGW(S) 100; SGW(S) 120; SGW(S) 140; SGW(S) 200;

К которым относится настоящая декларация, производятся согласно
нижеуказанным директивам:

Директива об устройствах под давлением 2014/68/UE;

Нагреватели предназначены для нагрева и хранения горячей воды. Толщина стенок кожуха и днища, а также материал, из которого произведено емкость

Тип	Диаметр [Ø]	Днище	Материал	Емкость	Материал
		Толщина материала		Толщина материала	
SGW(S) 100	400	2,5	S235R	2,5	S235R
SGW(S) 120	400	2,5		2,5	
SGW(S) 140	400	2,5		2,5	
SGW(S) 200	550	3,0		3,0	

Глубчице 19.07.2016

(Место и дата)

PREZES Zaradu
Stanisław Galara

(Подпись уполномоченного лица)

8. Условия гарантии

8. Условия гарантии

Гарант „Galmet Sp. z o.o.“ Sp. K., расположенный в Глубице, ул. Рациборска 36, далее-также производитель гарантирует, что изделие (далее-устройство), указанное в гарантийном талоне без дефектов, надлежащего качества, изготовлено по европейским стандартам.

1. Реализация прав покупателя, вытекающих из гарантии, зависит от выполнения условий, указанных в условиях гарантии.
2. Сроки гарантии составляют:
 - на бак эмалированный - SG, SG(S), SGW(S), SGW(S)B, SGW(S)M, SGW(S) горизонтальные, SGW(S) Maxi, SGW(S) Maxi Plus, SG(K), SG(K)M, SG-BW, SGW(L), SGW(L)x2, SGW(L)P - 60 месяцев ^{1,2}
 - на остальные части - 24 месяца.
3. По неисправностям обнаруженным в течение гарантийного срока, следует обращаться к импортеру/продавцу. Бесплатный ремонт неисправностей, возникших по вине производителя, будет производиться в срок, указанный в действующем законодательстве, от даты подтверждения импортером/продавцом, что случай является гарантийным.
ВНИМАНИЕ - Не демонтируйте водонагреватель.
4. Для предъявления рекламации в сервисный центр импортера/продавца необходимо указать следующие данные: № заказа и заводской № изделия (находится на информационной наклейке или же на первой странице гарантийного талона), дату покупки, описание неисправности, точный адрес установки и контактный телефонный номер.
5. Условием выполнения гарантийного ремонта устройства является предоставление пользователем товарного чека, накладной и гарантийного талона - правильно заполненного полностью, с отметкой продавца и не содержащих каких-либо исправлений. Гарантийный талон необходимо сохранять в течение всего периода эксплуатации оборудования.
6. По крайней мере, один раз в 18 месяцев, необходимо заменить магниевый анод в устройстве - замена не входит в объем гарантийного обслуживания. Необходимо сохранять квитанции анода и записи в карточке гарантии о его замене. Регулярная замена магниевого анода является условием сохранения гарантии на бак.
7. Запрещается устанавливать устройство без исправного клапана безопасности. Для соблюдения гарантии необходимо подтверждение покупки соответствующего клапана безопасности и гарантийный талон клапана безопасности.
8. Предохранительный клапан должен быть установлен непосредственно перед водонагревателем на трубе подачи в него холодн. воды. Используйте только клапаны с соответствующими техническими характеристиками, приспособленные для ёмкостных водонагревателей. Клапан безопасн. следует использовать в соответствии с инструкцией по эксплуатации клапана.
9. Категорически запрещается монтаж дополнительных устр. (например, запорного клапана, обратного клапана и т.д.) между клапаном безопасности и водонагревателем. Всего лишь рекомендуется установить тройник для слива воды из водонагревателя.
10. Монтаж и ввод в эксплуатацию устройства, составляющего предмет обеспечения гарантии, должны быть сделаны с должной тщательностью квалифицированным специалистом в соответствии с правилами установленными законодательством, а также руководством по эксплуатации и монтажу.
11. Защищайте устройство от прямого попадания солнечных лучей, чтобы избежать обесцвечивания полиуретановой или полистироловой пенки, а также возможных повреждений элементов из пластика.
12. Обогреватель нельзя устанавливать в помещениях, где температура окружающей среды может опускаться ниже 0°C.
13. Водонагреватель должен быть установлен в зонах не подверженных воздействию погоды (дождь, снег, и т.д.).
14. Для подключения устройства не следует применять трубы из пластика не приспособленных для работы при темп. 100°C и давлению 1,0Мпа.
15. Устройство следует устанавливать таким образом, чтобы обеспечить к нему свободный доступ для тех. обслуживания.
16. Производитель не несет ответственности за возможные неудобства или расходы, связанные с конструктивными изменениями здания/помещений, необходимых в связи с условиями места установки (например, узкие двери или коридоры) - они не являются гарантией или залогом; запрос покрытия расходов будет производителем отклонён. Если монтаж водонагревателя должен быть выполнен в необычном месте (например, на чердаке, в помещениях с полом, чувствительным к воздействию воды, складах и т.д.) необходимо защитить помещение от возможного вытекания воды и рассмотреть возможность установки устройств предназначенных для сбора и отвода этой воды, чтобы избежать повреждения.
17. Производитель может отказать в гарантийном обслуживании изделия, если повреждения в результате коррозии были вызваны агрессивной водой - на основании Распоряжения Министра Здравоохранения от 29.03.2007 относительно качества воды, предназначенной для потребл. человеком - или из-за слишком слабой электропроводности воды (по крайней мере, 150 мкСм/см-1).
18. Все мех. повреждения резервуара приводят к потере гарантии.
19. Гарантия не распространяется на:
 - 19.1. повреждения, вызванных неправильной транспортировкой.

- 19.2. нормального износа водонагревателя.
- 19.3. повреждений, умышленных или являющихся результатом невнимательности.
- 19.4. механических повреждений или вытекающих из действия условий атмосферных условиях (например, мороз) и превышения допустимого рабочего давления, указанного на заводской табличке.
- 19.5. неисправностей, вызванных применением арматуры несовместимой с действующими стандартами.
- 19.6. аварий, вызванных монтажом или эксплуатацией неисправных или повреждённых клапанов безопасности.
- 19.7. повреждений, являющихся результатом неправильного использования,
- 19.8. повреждений, являющихся следствием несоблюдения правил, содержащихся в инструкции по эксплуатации.
- 19.9. случаев, в которых появляется разница в температуре между водой, текущей из крана и показаниями на термометре до 12°C (может быть на это влияют, в частности, гистерезис термостата, расстояние между резервуаром и точкой потреблен., низкая температура в помещении, в котором установлен водонагреватель).
- 19.10. случаев, связанных с естественным образованием камня.
- 19.11. повреждений, возникших в результате пожара, наводнения, удара молнии, скачки напряжения в электрической сети или других случайных случаев.
- 19.12. аварий в результате использования неоригинальных запасных частей таких как блок-ТЭН, анод магниевый, титановый анод, термостат, термометр, прокладки и т.д..
- 19.13. возникновения электрохимической коррозии,
- 19.14. повреждений, являющихся результатом отсутствием замены магниевого анода в указанных в гарантийном талоне сроки.
- 19.15. необходимости периодической чистки бака от накопленного шлама и осадка.
- 19.16. замены магниевого анода.
- 19.17. замены эксплуатационных жидкостей (кроме воды), установки и разборки устройства, на которую распространяется эта гарантия.
- 20. Способ ремонта устройства определяет производитель.
- 21. В бесплатный ремонт не входят: регулировки водонагревателя, замена магниевого анода, замена уплотнения, или же других иных естественно изнашиваемых в процессе эксплуатации частей.
- 22. Производитель исключает свою ответственность за физические повреждения устройства. Покупатель имеет право на условиях гарантии, в сроки и в порядке, определенном в настоящем документе, гарантийного срока, с учетом п. 24 и 25.
- 23. Гарантия на товар, потребителя, не исключает, не ограничивает и не приостанавливает прав покупателя, вытекающих из несоответствия товара договору.
- 24. Данные условия гарантии являются единственными от производителя. Никакие другие гарантии не принимаются, если не будут даны на это указания в письменной форме от производителя.
- 25. По вопросам, не урегулированным настоящими условиями, применяются нормы Гражданского Кодекса.

¹ при условии замены магниевого анода не реже, чем каждые 18 месяцев. Обмен не входит в объем гарантийного обслуживания (вы должны хранить счета покупки анода и записи в карточке гарантии о ее замене).

² В случае применения в водонагревателе титанового анода (постоянно подключенного к электрической сети), в обязательном порядке следует совершать платные осмотры, проверяющие правильность работы устройства. Проводить плановые осмотры и делать заключения могут только авторизованные специалисты или представители производителя. Первый осмотр, следует после 12 месяцев от даты запуска устройства, а последующие каждые 24 месяца. Все осмотры должны быть отмечены в карте гарантии и, пожалуйста, сохраните счета за оказанные услуги.

ПРИМЕЧАНИЕ - на весь срок службы устройства следует хранить документы подтверждения его покупки (чек из кассы или накладную) и лист гарантии - правильно заполненный, полный, с отметкой магазина и без каких-либо поправок.

нет.	Дата получения	Описание ремонта	Дата ремонта	Подпись военнослужащего

Дата ремонта	Дата ремонта	Дата ремонта	Дата ремонта
Диапазон ремонта	Диапазон ремонта	Диапазон ремонта	Диапазон ремонта
Печать услуги	Печать услуги	Печать услуги	Печать услуги
Имя, адрес владельца	Имя, адрес владельца	Имя, адрес владельца	Имя, адрес владельца
Подпись владельца	Подпись владельца	Подпись владельца	Подпись владельца



„Galmet Sp. z o.o.“ Sp. K.
48-100 Głubczyce, Radborska 36

08/05/2017 © „Galmet Sp. z o.o.“ Sp. K.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Гарантийный талон 1	Гарантийный талон 2	Гарантийный талон 3	Гарантийный талон 4
Тип:	Тип:	Тип:	Тип:
Серийный номер:	Серийный номер:	Серийный номер:	Серийный номер:
Дата продаж:	Дата продаж:	Дата продаж:	Дата продаж:
Печать и подпись Продавца	Печать и подпись Продавца	Печать и подпись Продавца	Печать и подпись Продавца

Подтверждение установки
Тип:
Серийный номер:
Дата продаж:
Печать и подпись Продавца